

Ενεργειακές εκδηλώσεις ΡΑΕ στο πλαίσιο της 83^{ης} ΔΕΘ Εσπερίδα για τους Καταναλωτές


Το νέο Ρυθμιστικό Πλαίσιο για την αντιμετώπιση
του φαινομένου των ρευματοκλοπών

Ν. Δρόσος
Διεύθυνση Χρηστών Δικτύου/ΔΕΔΔΗΕ

Θεσσαλονίκη, 10 Σεπτεμβρίου 2018

- Εξάπλωση φαινομένου ρευματοκλοπής ως αντανάκλαση της εξέλιξης των μη τεχνικών απωλειών
- Το ελληνικό παράδοξο και η ανάγκη αυστηροποίησης του πλαισίου
- Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο – Βασικές μεταβολές ως προς την πρότερη πρακτική
- Ενέργειες που ανελήφθησαν από τον ΔΕΔΔΗΕ για την προσαρμογή στις απαιτήσεις του νέου πλαισίου
- Πρώτη αποτίμηση εφαρμογής

Εξέλιξη μη τεχνικών απωλειών

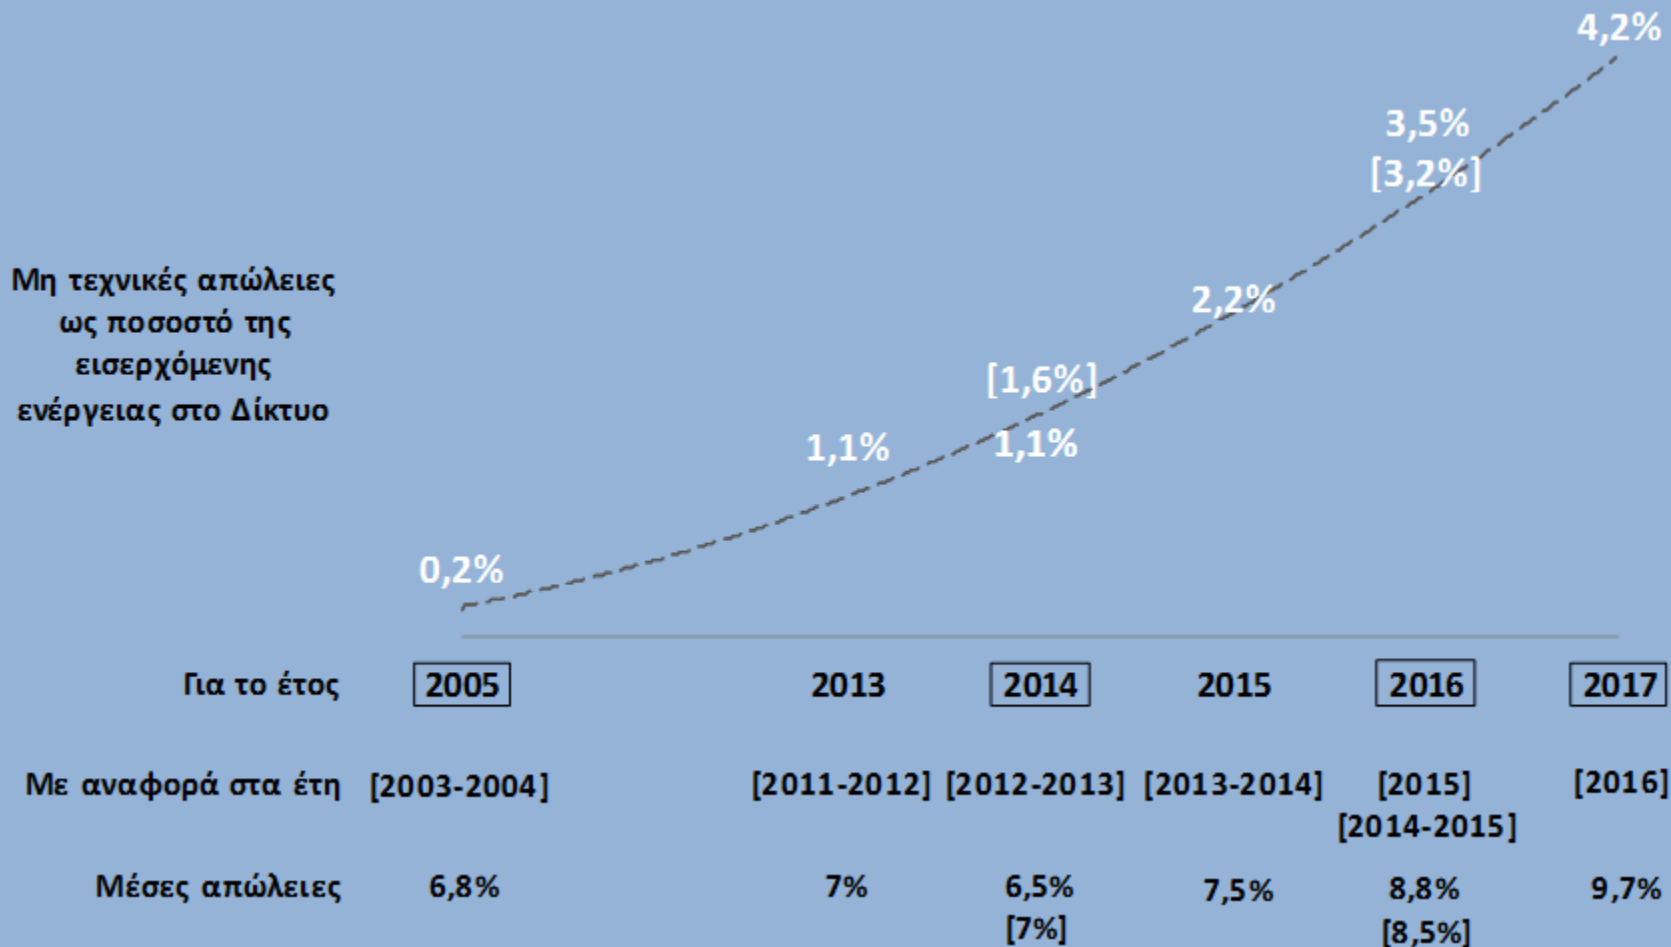

Το ελληνικό παράδοξο και η ανάγκη αυστηροποίησης του πλαισίου

⇒ Η εντυπωσιακή αύξηση των μη τεχνικών απωλειών καταγράφεται την τρέχουσα δεκαετία, ως αντανάκλαση της οικονομικής συγκυρίας που υποθάλπει την έκνομη συμπεριφορά (αύξηση κρουσμάτων ρευματοκλοπής)

Όμως:

⇒ Από την ίδρυσή του το 2012, ο ΔΕΔΔΗΕ θέτει σε υψηλότετη προτεραιότητα την αντιμετώπιση του φαινομένου, δρομολογώντας σειρά δράσεων, όπως:


- Αύξηση των ελέγχων (στοχευμένων και μη)
- Επανασφράγιση των μετρητικών διατάξεων
- Συστηματοποίηση της υποβολής μηνύσεων στους παραβάτες
- Προσπάθεια επίσπευσης της διεκπεραίωσης των υποθέσεων

και καταγράφοντας εντυπωσιακή αύξηση του πλήθους των ετήσιων εντοπισμών διαπιστωμένων ρευματοκλοπών, ενδεικτικά:

- ❖ 11πλάσιο το 2012, έναντι του 2006
- ❖ 22πλάσιο το 2013, έναντι του 2006

Το ελληνικό παράδοξο και η ανάγκη αυστηροποίησης του πλαισίου

Εξέλιξη εντοπισμών διαπιστωμένων ρευματοκλοπών

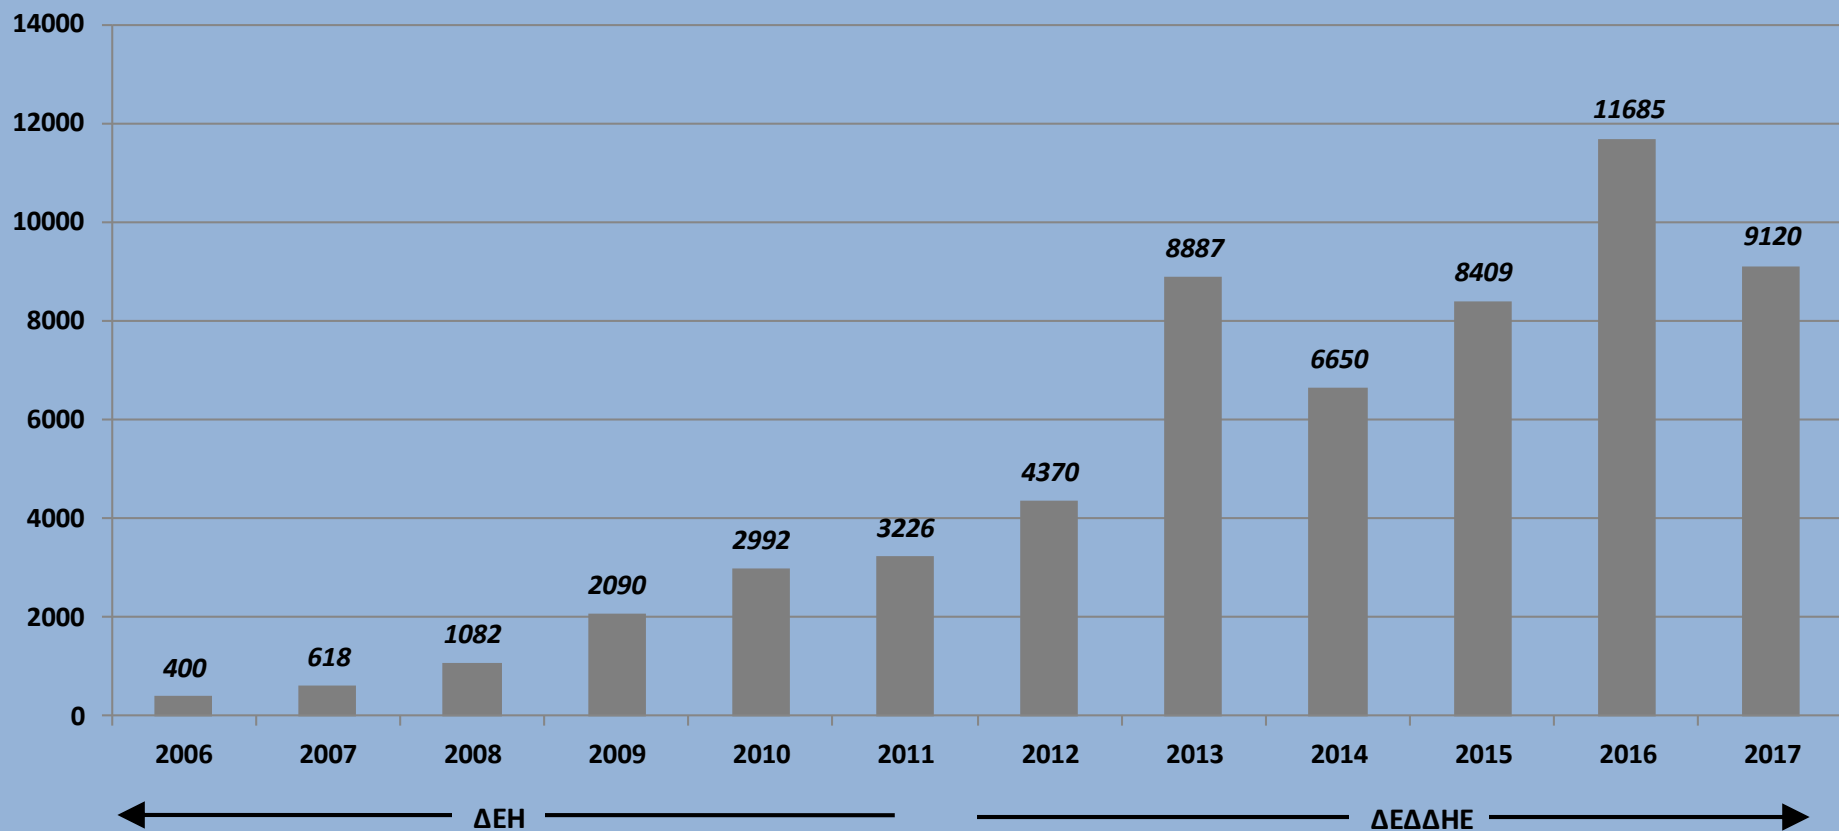

Το ελληνικό παράδοξο και η ανάγκη αυστηροποίησης του πλαισίου

Το παράδοξο

- Παρά την εντατικοποίηση των προσπαθειών, τη διάθεση σημαντικότερων πόρων και την αλματώδη αύξηση του πλήθους των εντοπισμένων περιπτώσεων ρευματοκλοπής το φαινόμενο όχι μόνο δεν ανακόπηκε, αλλά τουναντίον μεγεθύνθηκε



- Γεγονός δηλωτικό της ανεπάρκειας των διαθέσιμων μέσων για την πάταξη του φαινομένου (αφού η πρακτική που ακολουθείτο επί ενιαίας ΔΕΗ δεν μπορούσε να εφαρμοστεί από τον Διαχειριστή του Δικτύου), με συνακόλουθη επιτακτική ανάγκη αυστηροποίησης του πλαισίου, εις τρόπον ώστε τα μέσα να καταστούν δραστικότερα και αποτελεσματικότερα

Το ελληνικό παράδοξο και η ανάγκη αυστηροποίησης του πλαισίου

- ↪ Η έξαρση του φαινομένου συμπίπτει και συνδέεται με την παρατεταμένη οικονομική κρίση
- ↪ Διεύρυνση της κοινωνικής βάσης του φαινομένου
- ↪ Προσφορά «τεχνογνωσίας» ρευματοκλοπής
- ↪ Η δυσπιστία και η εναντίωση προς το κράτος (αφού παρά την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, στη συνείδηση των περισσότερων το ηλεκτρικό ρεύμα είναι ταυτισμένο με τη ΔΕΗ και η ΔΕΗ με το κράτος) φαίνεται να παρέχει τη «νομιμοποιητική βάση» για την προσχώρηση


Όμως:

- ↪ Σε κάθε περίπτωση η ρευματοκλοπή συνιστά παραβατική, αντικοινωνική συμπεριφορά, αφού το «όφελος» των ολίγων μεταφράζεται σε ζημία των πολλών.

Μηχανισμός επιβάρυνσης προμηθευτών (και εν τέλει των καταναλωτών) από τις απώλειες

Συντελεστής προσαύξησης λόγω απωλειών για καταναλώσεις ΜΤ

Συντελεστής προσαύξησης λόγω απωλειών για καταναλώσεις ΧΤ

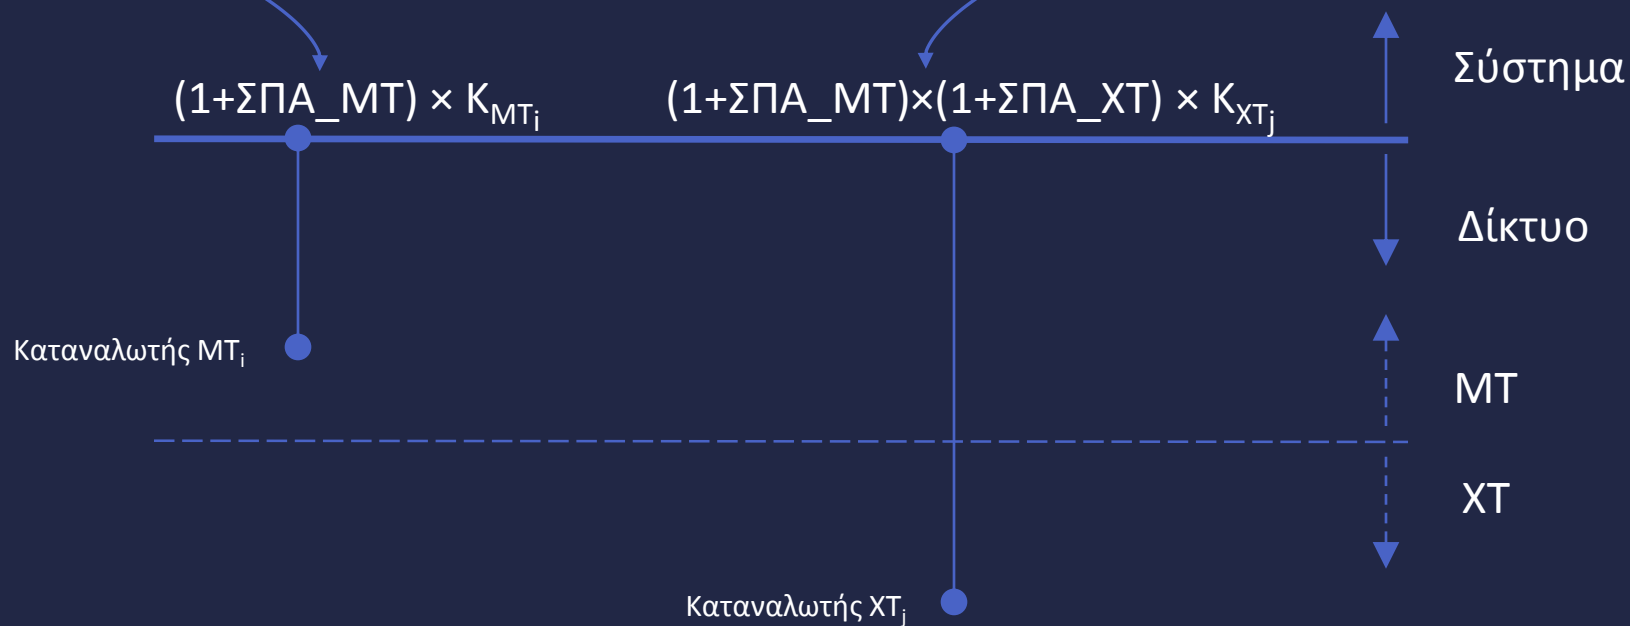

Σήμερα:

- Συντελεστής προσαύξησης λόγω απωλειών για καταναλώσεις ΜΤ: 1,0377
- Συντελεστής προσαύξησης λόγω απωλειών για καταναλώσεις ΧΤ: 1,1332

Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο

Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο αντιμετώπισης των ρευματοκλοπών προέκυψε μέσα από:

- Ζυμώσεις στο εσωτερικό της εταιρείας
- Εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων με τη ΡΑΕ
- Την υποβολή σχετικής εισήγησης στη ΡΑΕ την άνοιξη του 2016
- Την επεξεργασία των σχετικών κανονιστικών κειμένων από τη ΡΑΕ

και αποκρυσταλλώθηκε σε γενικές γραμμές με τη θέσπιση του Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου

Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο-Βασικά κανονιστικά κείμενα

- Κώδικας Διαχείρισης ΕΔΔΗΕ (ΦΕΚ Β' 79/2017)
 - Άρθρο 95 ειδικά για Ρευματοκλοπές
- Εγχειρίδιο Ρευματοκλοπών (Απόφαση ΡΑΕ 236/2017 - ΦΕΚ Β' 1871/2017)
- Απόφαση ΡΑΕ 237/2017 (ΦΕΚ Β' 1946/2017) που ρυθμίζει την Διοικητικά Οριζόμενη Τιμή (και την σχετική προσαύξηση) για τον καταλογισμό της αξίας της μη καταγραφείσας ενέργειας και την κατανομή των εισπραττόμενων ποσών από ρευματοκλοπές

Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο – Βασικές αρχές

- Αποτελεσματικότητα των ενεργειών
 - Αιφνιδιαστικοί έλεγχοι, τήρηση εμπιστευτικότητας
- Διαφάνεια
 - Καταγραφή, συλλογή και φύλαξη ευρημάτων, προσπάθεια για την παρουσία κατά το δυνατόν του χρήστη κατά τον έλεγχο
- Ασφάλεια δικαίου και ίση μεταχείριση καταναλωτών
 - Τυποποίηση διαδικασιών και εγγράφων, εξέταση ενστάσεων ή αντιρρήσεων
- Ενιαία ισότιμη διαχείριση περιπτώσεων ανεξάρτητα από τον τρόπο τέλεσης της ρευματοκλοπής και την έκταση αυτής
 - Ενιαία μεθοδολογία υπολογισμού και καταλογισμού μη καταγραφείσας ενέργειας
- Αξιοποίηση των εισπραττόμενων ποσών, εξαιρουμένων των ποσών που αφορούν στο διαχειριστικό κόστος του Διαχειριστή Δικτύου, προς αντιστάθμιση της οικονομικής ζημίας που υφίστανται οι καταναλωτές λόγω ρευματοκλοπών.

Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο – Βασικές μεταβολές με παρελθόν

- Ο ΔΕΔΔΗΕ φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τον εντοπισμό, τεκμηρίωση και διαχείριση υποθέσεων ρευματοκλοπών εντός στενού χρονικού περιθωρίου
 - Διεκπεραίωση υπόθεσης και αποστολή τυποποιημένης ενημερωτικής επιστολής εντός 2 ημερών από τον εντοπισμό

- Ο ΔΕΔΔΗΕ καθίσταται αποκλειστικός αρμόδιος για:
 - την εκτίμηση της μη καταγραφείσας ενέργειας
 - τον υπολογισμό της αξίας μη καταγραφείσας ενέργειας
 - την είσπραξη και την παρακολούθηση των σχετικών οφειλών (αξία ενέργειας + διαχειριστικό κόστος)
 - την απόδοση των αναλογούντων ποσών στους δικαιούχους

Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο – Βασικές μεταβολές με παρελθόν

- ❑ Τυποποίηση του καταλογισμού της μη καταγραφείσας ενέργειας μέσω κοινής μεθοδολογίας για όλες τις περιπτώσεις, ανεξαρτήτως του τρόπου διάπραξης της ρευματοκλοπής
- ❑ Τυποποίηση του διαχειριστικού κόστους ανάλογα με το είδος της παροχής και την αντικατάσταση ή μη του υφιστάμενου μετρητή
- ❑ Διακοπή ηλεκτροδότησης, αμελλητί, σε περίπτωση μη καταβολής του οφειλόμενου ποσού εντός τακτής προθεσμίας (ή μη καταβολή δόσης αυτού σε περίπτωση διακανονισμού) και επανασύνδεση μόνο κατόπιν ολοσχερούς εξόφλησης
- ❑ Επιβολή περιορισμών στη διαδοχή χρήστη στην παροχή μέχρι την τακτοποίηση της οφειλής, καθώς και στην πρόσβαση του υπόχρεου στο Δίκτυο μέσω άλλης παροχής

Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο – Βασικές μεταβολές με παρελθόν

- ❑ Οι Προμηθευτές παραμένουν ουδέτεροι και δεν εμπλέκονται στη διαδικασία, παρά μόνον ενημερώνονται σχετικώς στα διάφορα στάδια
- ❑ Τα εισπραττόμενα ποσά διατίθενται εν μέρει στους εξής λογαριασμούς:
 - Στον Ειδικό Λογαριασμό για τις ΑΠΕ (που τηρεί ο ΔΑΠΕΕΠ)
 - Στον Ειδικό λογαριασμό για τις ΥΚΩ (που από 01.01.2018 τηρεί ο ΔΕΔΔΗΕ)
 - Στον Λογαριασμό για το κόστος του Συστήματος (που τηρεί ο ΑΔΜΗΕ)
 - Στον Λογαριασμό για το κόστος του Δικτύου (που τηρεί ο ΔΕΔΔΗΕ)
- ❑ Ενώ τα υπολειπόμενα ποσά τροφοδοτούν ειδικό αποθεματικό ρευματοκλοπών που τηρεί ο ΔΕΔΔΗΕ, προκειμένου να:
 - καταβάλλονται υπό προϋποθέσεις ποσά στον Δεσπόζοντα Προμηθευτή, για την κάλυψη της ασύμμετρης επιβάρυνσης που αυτός υπέστη λόγω αυξημένων ρευματοκλοπών, ως εκκαθαριζόμενος εξ υπολοίπου
 - χρηματοδοτούνται δράσεις και ενέργειες με σκοπό τον περιορισμό και την αποτροπή του φαινομένου

Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο – Μεθοδολογία εκτίμησης της μη καταγραφείσας ενέργειας

↪ Η εκτίμηση βασίζεται στην συμφωνημένη ισχύ της παροχής, τον συντελεστή χρησιμοποίησής της και τον εκτιμώμενο ή θεωρούμενο χρόνο έναρξης ρευματοκλοπής (ή καταλογισμού αυτής) με άνω όριο την 5ετία (περίοδος N ημερών).

Γενικά:

Μη Καταγραφείσα Ενέργεια_{περιόδου N} =

Τεκμαρτή κατανάλωση_{περιόδου N} – **Καταγραφείσα Ενέργεια**_{περιόδου N}

Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο – Μεθοδολογία εκτίμησης της μη καταγραφείσας ενέργειας

- **Τεκμαρτή κατανάλωση**_{περιόδου N} = $S \times N \times 24 \times \Sigma\chi\sigma\iota \times \cos\phi_N$
όπου:
 - S: η συμφωνημένη ισχύς της παροχής (σε kVA)
 - N: η περίοδος καταλογισμού της ρευματοκλοπής (ημέρες)
 - ΣΧΣΙ: ο συντελεστής χρησιμοποίησης της συμφωνημένης ισχύος
 - $\cos\phi_N$: ο μέσος συντελεστής ισχύος της παροχής για την θεωρούμενη περίοδο N.

και:

$\Sigma\chi\sigma\iota$ = Καταγραφείσα κατανάλωση περιόδου M / $(S \times M \times 24 \times \cos\phi_M)$,

όπου:

περίοδος M: Περίοδος κατανάλωσης M ημερών, προ της έναρξης της ρευματοκλοπής

$\cos\phi_M$: ο μέσος συντελεστής ισχύος της παροχής για την θεωρούμενη περίοδο M.

Μεθοδολογία εκτίμησης μη καταγραφείσας ενέργειας

- Η μεθοδολογία επιτρέπει την εκτίμηση της τεκμαρτής κατανάλωσης και στις περιπτώσεις:
 - ❖ αδυναμίας εντοπισμού εμφανούς χρονικού σημείου έναρξης της ρευματοκλοπής (αισθητή κάμψη της κατανάλωσης)
 - ❖ εντοπισμού του χρονικού σημείου έναρξης της ρευματοκλοπής υπό άλλο χρήστη
 - ❖ μη επαρκούς ιστορικού κατανάλωσηςμέσω της χρησιμοποίησης τυπικών τιμών του ΣΧΣΙ ανά μέγεθος και χρήση παροχής (δημοσιεύονται στον ιστότοπο του ΔΕΔΔΗΕ)

Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο – Καταλογισμός οφειλής έναντι ρευματοκλοπής

- **Καταλογιζόμενη οφειλή = Αξία ενέργειας + Διαχειριστικό κόστος ΔΕΔΔΗΕ**

Για τον υπολογισμό της αξίας της μη καταγραφείσας ενέργειας χρησιμοποιούνται οι εξής θεσπισθείσες από την ΡΑΕ Διοικητικά Οριζόμενες Τιμές (ΔΟΤ):

- ❖ ΔΟΤ για όλους τους καταναλωτές πλην των δικαιούχων ΚΟΤ και ΚΕΑ: 150 €/MWh
- ❖ ΔΟΤ για δικαιούχους ΚΟΤ και ΚΕΑ: 80 €/MWh
προσαυξημένες αντιστοίχως κατά:
 - ❖ 70% → Μοναδιαία τιμή = 255 €/MWh
 - ❖ 50% → Μοναδιαία τιμή = 120 €/MWh

Επί της προκύπτουσας αξίας της ΜΚΕ εφαρμόζεται ΦΠΑ 13%.

Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο – Καταλογισμός οφειλής έναντι ρευματοκλοπής

- Καταλογιζόμενη οφειλή = Αξία ενέργειας + Διαχειριστικό κόστος ΔΕΔΔΗΕ

Το διαχειριστικό κόστος ανακτάται μέσω μοναδιαίων τιμών που έχουν ορισθεί από την ΡΑΕ:

| Τύπος παροχής | Χωρίς αντικατάσταση | Με αντικατάσταση |
|---------------------|---------------------|------------------|
| | μετρητή (€) | μετρητή (€) |
| Μονοφασική παροχή | 300 | 425 |
| Τριφασική παροχή ΧΤ | 340 | 550 |
| Παροχή ΜΤ | 370 | 750 |

Στις ανωτέρω τιμές προστίθεται ΦΠΑ 24%.

Ενέργειες ΔΕΔΔΗΕ για την προσαρμογή στο νέο πλαίσιο

Ανάπτυξη νέων υποδομών και διαδικασιών (1/3)

- ❑ Ανάπτυξη υπολογιστικού εργαλείου για την ενιαία εκτίμηση της μη καταγραφείσας ενέργειας και τον υπολογισμό των σχετικών οφειλών (αξία ενέργειας + διαχειριστικό κόστος) σύμφωνα με τις προβλέψεις του ρυθμιστικού πλαισίου
- ❑ Σχεδιασμός τυποποιημένων εντύπων
 - Δελτίο Επίσκεψης Συνεργείου
 - Τυποποιημένες ενημερωτικές επιστολές με πλήρη ανάλυση της υπόθεσης (7 υποδείγματα), βάσει των σχετικών προβλέψεων του Εγχειριδίου Ρευματοκλοπών
 - Αναλυτικό φύλλο (έκθεση) υπολογισμού μη καταγραφείσας ενέργειας και καταλογιζόμενων ποσών
 - Ειδοποίηση Πληρωμής Οφειλής για τα ποσά των οφειλών, τις προθεσμίες και τους τρόπους εξόφλησης
- ❑ Έκδοση αναλυτικών οδηγιών εφαρμογής του νέου πλαισίου και διενέργεια ενημερωτικών ημερίδων στις έδρες των Διευθύνσεων Περιφερειών

Ενέργειες ΔΕΔΔΗΕ για την προσαρμογή στο νέο πλαίσιο

Ανάπτυξη νέων υποδομών και διαδικασιών (2/3)

- Προσαρμογή της υφιστάμενης μηχανογραφικής εφαρμογής διαχείρισης των ρευματοκλοπών
- Ανάπτυξη νέου συστήματος δημιουργίας και παρακολούθησης των οικονομικών απαιτήσεων για διαπιστωμένες ρευματοκλοπές
- Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης των καταβαλλόμενων ποσών (πληρωμών) σε συνεργασία με το σύστημα ΔΙΑ.Σ
- Ανάπτυξη συστήματος έκδοσης αυτοδίκαιων εντολών διακοπής ηλεκτροδότησης σε περιπτώσεις μη εμπρόθεσμης καταβολής των οφειλών
- Ανάπτυξη συστήματος επιμερισμού και απόδοσης των εισπραττόμενων ποσών στους επιμέρους λογαριασμούς

Ενέργειες ΔΕΔΔΗΕ για την προσαρμογή στο νέο πλαίσιο

Ανάπτυξη νέων υποδομών και διαδικασιών (3/3)

□ Με τις νέες αυτές υποδομές επιτυγχάνονται:

- Η ενιαία αντιμετώπιση όλων των περιπτώσεων ανεξαρτήτως τρόπου τέλεσης της ρευματοκλοπής
- Η ταχεία διεκπεραίωση των υποθέσεων
- Η διαφάνεια και η παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής του πλαισίου
 - Πλήρως αυτοματοποιημένες και συστημικές διαδικασίες
 - Δεν παρέχεται δυνατότητα παρέκκλισης από την σχεδιασθείσα διαδικασία και διακριτικής μεταχείρισης υποθέσεων

Ενέργειες ΔΕΔΔΗΕ για την προσαρμογή στο νέο πλαίσιο

Υπολογιστικό εργαλείο για την ΜΚΕ (1/3)

Υπολογισμός ΜΚΕ - Έκδοση 1.3.xlsxm - Microsoft Excel

Κεντρική Εισαγωγή Διάταξη σελίδας Τύποι Δεδομένα Αναθώρηση Προβολή Προγραμματιστής

Κείμενο Κανονικό Κακό Μορφοποίηση ως πίνακα - Στυλ Εισαγωγή Διάγραφή Μορφοποίηση Κλάδα

Αυτόματη Αθροισή Συμπλήρωση Απολοήφ Ταινίωμα & Φιλτράρισμα Εύρεση & Επέλιψη

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|--|---|---|---|---------------------------------------|---|---|---|---|-------------------------------------|---|
| | ΔΠ από ΕΡΜΗ (11ψήφιος) κατά την ημερομηνία εντοπισμού (υποχρεωτικό πεδίο) | Προηγούμενο ΔΠ από ΕΡΜΗ (11ψήφιος) για διαμόρφωση ιστορικού (προαιρετικό πεδίο) | Αντιστοιχούν οι προηγούμενοι αριθμοί ΔΠ στον ίδιο χρήστη (π.χ. ίδιο ΑΦΜ)? (προαιρετικό πεδίο) | Σημειώνεται ένα τμήμα παροχής (kWh) (υποχρεωτικό πεδίο) | Χρήση (κωδ. ΕΡΜΗ) (υποχρεωτικό πεδίο) | Ημερομηνία εντοπισμού ρευματοκλιπής (υποχρεωτικό πεδίο) | Ενδείξη υφιστάμενου μετρητή την ημερομηνία εντοπισμού (kWh) κύρια τιμολόγιο (υποχρεωτικό πεδίο) | Ενδείξη υφιστάμενου μετρητή την ημερομηνία εντοπισμού (kWh) λειτουργικό τιμολόγιο (εάν υπάρχει είναι υποχρεωτικό πεδίο) | Ενδείξη υφιστάμενου μετρητή την ημερομηνία εντοπισμού (kWh) Δραμα (εάν υπάρχει είναι υποχρεωτικό πεδίο) | Δικαιούχος ΚΟΤ? (υποχρεωτικό πεδίο) | Πατήστε για εκκαθάριση δεδομένων |
| Εισαγωγή δεδομένων | 22075970802 | | | 25 | 1 | 14/2/2018 | 41700 | | | ΌΧΙ | Πατήστε για εισαγωγή ιστορικού |
| Αποτελέσματα για ημερομηνία έναρξης ρευματοκλιπής | Πιθανές ημερομηνίες έναρξης ρευματοκλιπής (παιδίωση εμμετρών χρονικής στιγμής έναρξης ρευματοκλιπής) | | | Προτεινόμενη ημερομηνία έναρξης ρευματοκλιπής (ακριβέστερη εμμετρών χρονικής στιγμής έναρξης ρευματοκλιπής) | | Επιλογή ημερομηνίας έναρξης ρευματοκλιπής | Ημερομηνία έναρξης ρευματοκλιπής (επιλέγεται μία εκ των πιθανών ημερομηνιών) ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ (υποχρεωτικό πεδίο) | Ημερομηνία έναρξης καταλογισμού μη καταγραφείσας ενέργειας | Ημερομηνία έναρξης χρήσης από τον τρέχοντα χρήστη με ανώτερο όριο την ζετία από την στιγμή εντοπισμού | | Πατήστε για προβολή γραφημάτων ιστορικού |
| | 17/1/2017 17/1/2013 18/1/2012 | | | 17/1/2013 | ή | | 17/1/2017 | 17/1/2017 | 17/5/2013 | | Πατήστε για προβολή φύλλου υπολογισμών (έκθεση) |
| | | | | | | | ok | | | | |
| | | | | | | | Καταγραφείσα ενέργεια παρόμοια ρευματοκλιπής (kWh) | Τεμαχική κατανομή (kWh) | Μη καταγραφείσα ενέργεια (kWh) | | |
| | | | | | | | 0 | 1132 | 1132 | | |
| | | | | | | | Μεθοδολογία υπολογισμού τεμαχικής κατανομής ΒΑΣΕΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΣΣΔ | | | | |


Εκδοση 1.3

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΘΟΝΗ ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ-ΠΙΝΑΚΕΣ

Ετοιμο 85% 10:17 πμ Δευτέρα 3/9/2018

Ενέργειες ΔΕΔΔΗΕ για την προσαρμογή στο νέο πλαίσιο

Υπολογιστικό εργαλείο για την ΜΚΕ (2/3)

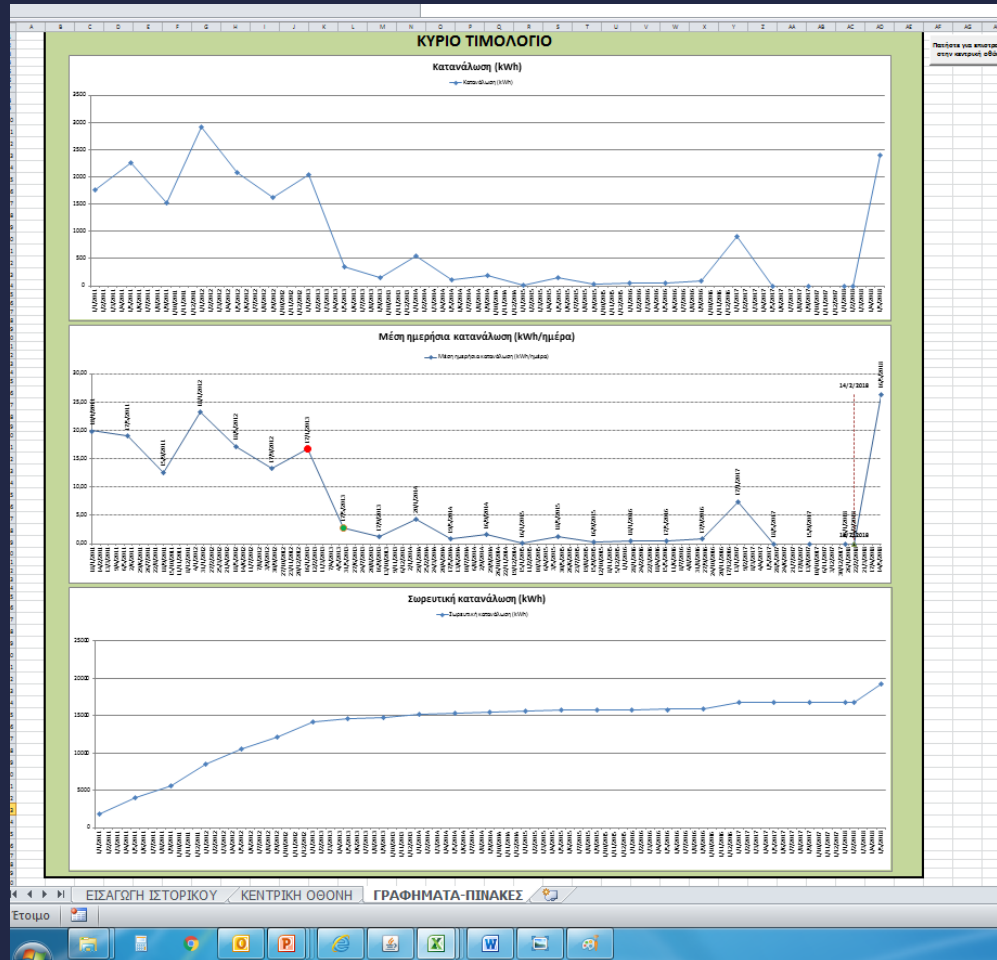

Διαγράμματα καταναλώσεων

Ενέργειες ΔΕΔΔΗΕ για την προσαρμογή στο νέο πλαίσιο

Υπολογιστικό εργαλείο για την ΜΚΕ (3/3)

| ΔΕΔΔΗΕ | | ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΜΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΣΩΝ | |
|--|----------------------|---|--|
| Αριθμός παροχής | 22075970802 | | |
| Ημερομηνία εντοπισμού ρευματοκλιπής | 14/2/2018 | | |
| Ημερομηνία έναρξης ρευματοκλιπής | 17/1/2013 | | |
| Ημερομηνία έναρξης καταλογισμού μη καταγραφείσας ενέργειας | 17/5/2013 | | |
| Περίοδος καταλογισμού μη καταγραφείσας ενέργειας - Σύνολο (N ημέρες) | 1734 | | |
| Περίοδος καταλογισμού μη καταγραφείσας ενέργειας - Προ του Κώδικα ΕΔΔΗΕ (N1 ημέρες) | 1344 | | |
| Περίοδος καταλογισμού μη καταγραφείσας ενέργειας - Μετά τον Κώδικα ΕΔΔΗΕ (N2 ημέρες) | 390 | | |
| Μεθοδολογία υπολογισμού τεκμαρτής κατανάλωσης | ΒΑΣΕΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΣΧΣΙ | | |
| Αρχική ημερομηνία περιόδου αξιοποίησης ιστορικού κατανάλωσης (από) | 18/1/2012 | | |
| Τελική ημερομηνία περιόδου αξιοποίησης ιστορικού κατανάλωσης (έως) | 17/1/2013 | | |
| Περίοδος αξιοποίησης ιστορικού κατανάλωσης (M ημέρες προ έναρξης ρευματοκλιπής) | 365 | | |
| ΣΧΣΙ από ιστορικό κατανάλωσης (τιμολόγιο ημέρας) | 0,0263 | | |
| ΣΧΣΙ από ιστορικό κατανάλωσης (τιμολόγιο νύχτας) | -- | | |
| cosφ περιόδου M ημερών | 1,000 | | |
| ΤΥΠΙΚΟΣ ΣΧΣΙ | -- | | |
| Καταγραφέα ενέργεια περιόδου ρευματοκλιπής (N ημέρες) - Κανονικό τιμολόγιο (kWh) | 2300 | | |
| Καταγραφέα ενέργεια περιόδου ρευματοκλιπής (N ημέρες) - Μειωμένο τιμολόγιο (kWh) | 0 | | |
| Καταγραφέα ενέργεια περιόδου ρευματοκλιπής (N ημέρες) - Σύνολο (kWh) | 2300 | | |
| cosφ περιόδου N ημερών | 1,000 | | |
| Τεκμαρτή κατανάλωση - Κανονικό τιμολόγιο (kWh) | 27363 | | |
| Τεκμαρτή κατανάλωση - Μειωμένο τιμολόγιο (kWh) | 0 | | |
| Τεκμαρτή κατανάλωση - Σύνολο (kWh) | 27363 | | |
| Μη καταγραφέα ενέργεια - Κανονικό τιμολόγιο (kWh) | 25063 | | |
| Μη καταγραφέα ενέργεια - Μειωμένο τιμολόγιο (kWh) | 0 | | |
| Μη καταγραφέα ενέργεια E - Σύνολο (kWh) | 25063 | | |
| Μη καταγραφέα ενέργεια E1 περιόδου N1 ημερών (kWh) | 19426 | | |
| Μη καταγραφέα ενέργεια E2 περιόδου N2 ημερών (kWh) | 5637 | | |
| Άξια μη καταγραφείσας ενέργειας E1 περιόδου N1 ημερών - άνευ ΦΠΑ 13% (€) | 2913,90 | | Μοναδιαία χρέωση 0,15 €/kWh (Διακριτικά Οριζόμενη Τιμή) |
| Άξια μη καταγραφείσας ενέργειας E2 περιόδου N2 ημερών - άνευ ΦΠΑ 13% (€) | 1437,44 | | Μοναδιαία χρέωση 0,255 €/kWh (Διακριτικά Οριζόμενη Τιμή με προσαύξηση) |
| Άξια μη καταγραφείσας ενέργειας E περιόδου N ημερών - άνευ ΦΠΑ 13% (€) | 4351,34 | | |
| ΦΠΑ 13% (€) | 565,67 | | |
| Διακριτικό κόστος άνευ ΦΠΑ (€) | | | |
| ΦΠΑ 24% (€) | | | |
| Ποσό οφειλής χωρίς ΦΠΑ (€) | | | |
| ΦΠΑ (€) | | | |
| Συνολική οφειλή (€) | -- | | |

Πρώτη αποτίμηση εφαρμογής νέου πλαισίου

- ↪ Έναρξη εφαρμογής του νέου πλαισίου: 29.03.2018
- ↪ Έναρξη εφαρμογής αποκοπών υπερήμερων υπόχρεων οφειλών έναντι ρευματοκλοπής: 26.06.2018
- ↪ Αξιόλογο πλήθος εκκρεμών υποθέσεων από το παρελθόν, λόγω και της καθυστέρησης έναρξης εφαρμογής του νέου πλαισίου-Αναμένεται ολοκλήρωση της διεκπεραίωσής τους μέχρι τέλος έτους
- ↪ Παράλληλα εξετάζονται οι νέες υποθέσεις, ενώ οι έλεγχοι συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό
- ↪ Μείωση χρόνου διεκπεραίωσης υποθέσεων, δυνατή ακόμη και η αυθημερόν διεκπεραίωση.

Πρώτη αποτίμηση εφαρμογής νέου πλαισίου

Ποσοτικά δεδομένα

(τρέχουσα εικόνα στις 31.08.2018)

- ❖ Πλήθος επιστολών (για διαπιστωμένες ρευματοκλοπές με βεβαίωση απαιτήσεων): 5270
 - 13 % αφορούν σε ρευματοκλοπές προ 2017
 - 39 % αφορούν σε ρευματοκλοπές εντός 2017
 - 48 % αφορούν σε ρευματοκλοπές εντός 2018
- ❖ Πλήθος εξυπηρετούμενων περιπτώσεων: 2603
- ❖ Πλήθος μη εξυπηρετούμενων (ληξιπρόθεσμων) περιπτώσεων: 2185
- ❖ Πλήθος μη ληξιπρόθεσμων περιπτώσεων: 482
- ❖ Βεβαιωμένη μη καταγραφείσα ενέργεια: ~ 62 GWh
- ❖ Βεβαιωμένα ποσά οφειλών: ~ 14,7 εκ. €
- ❖ Εισπράξεις: > 3 εκ. €
- ❖ Αποκοπές: > 1100

Πρώτη αποτίμηση εφαρμογής νέου πλαισίου

- ☑ Η θέσπιση του νέου ρυθμιστικού πλαισίου για την αντιμετώπιση των ρευματοκλοπών θωρακίζει την προσπάθεια του ΔΕΔΔΗΕ και αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στην έκβαση του διακηρυγμένου «Πολέμου κατά της Ρευματοκλοπής», στον οποίο έχουν συστρατευθεί όλες οι δυνάμεις του ΔΕΔΔΗΕ, με στόχο την ανακοπή του φαινομένου αρχικά και τη δραστική περιστολή του στη συνέχεια. Τα πρώτα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά.

- ☑ Η προσπάθεια αυτή θωρακίζεται επίσης από:
 - την εστίαση στις καθαρές περιπτώσεις διαπιστωμένων ρευματοκλοπών με αδιαμφισβήτητα τεκμήρια
 - την αντιμετώπιση όλων των περιπτώσεων κατά ενιαίο και ομοιογενή τρόπο

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας